

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Sosnowcu
ul. Jana III Sobieskiego 62,
41-209 Sosnowiec
tel. 32 266 33 56,
gazownia.sosnowiec@psgaz.pl

WMC Inżynieria
Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0167.763.160075131.20

Sosnowiec 08.05.2020

Dot.: Uzgodnienie przebudowy ul. Koszalińskiej w Sosnowcu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.03.2020 r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym orientacyjny przebieg istniejącej sieci gazowej;

- niskiego ciśnienia (PE i stal)

Dla informacji podajemy, że w zaznaczonym terenie brak jest sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (**Dz. U. z dn. 4. czerwca. 2013r. Poz.640**), oraz Polską Normą **91/M-34 501**.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 celem nadzoru nad w/w robotami.

Nad siecią gazową należy wykonać nawierzchnię rozbieralną.

Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne ,określające posadowienie sieci gazowej. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie. Kosztami naprawy za wynikię uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.


Uwaga: Przebieg gazociągu wysokoprężnego należy
Uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 266-Świerklany
ul. Wodzisławska 54 tel. 32 / 439 25 00

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Sosnowcu

Krzysztof Michalik

Załączniki;
-Mapa 1 szt.
-Kopia a/a

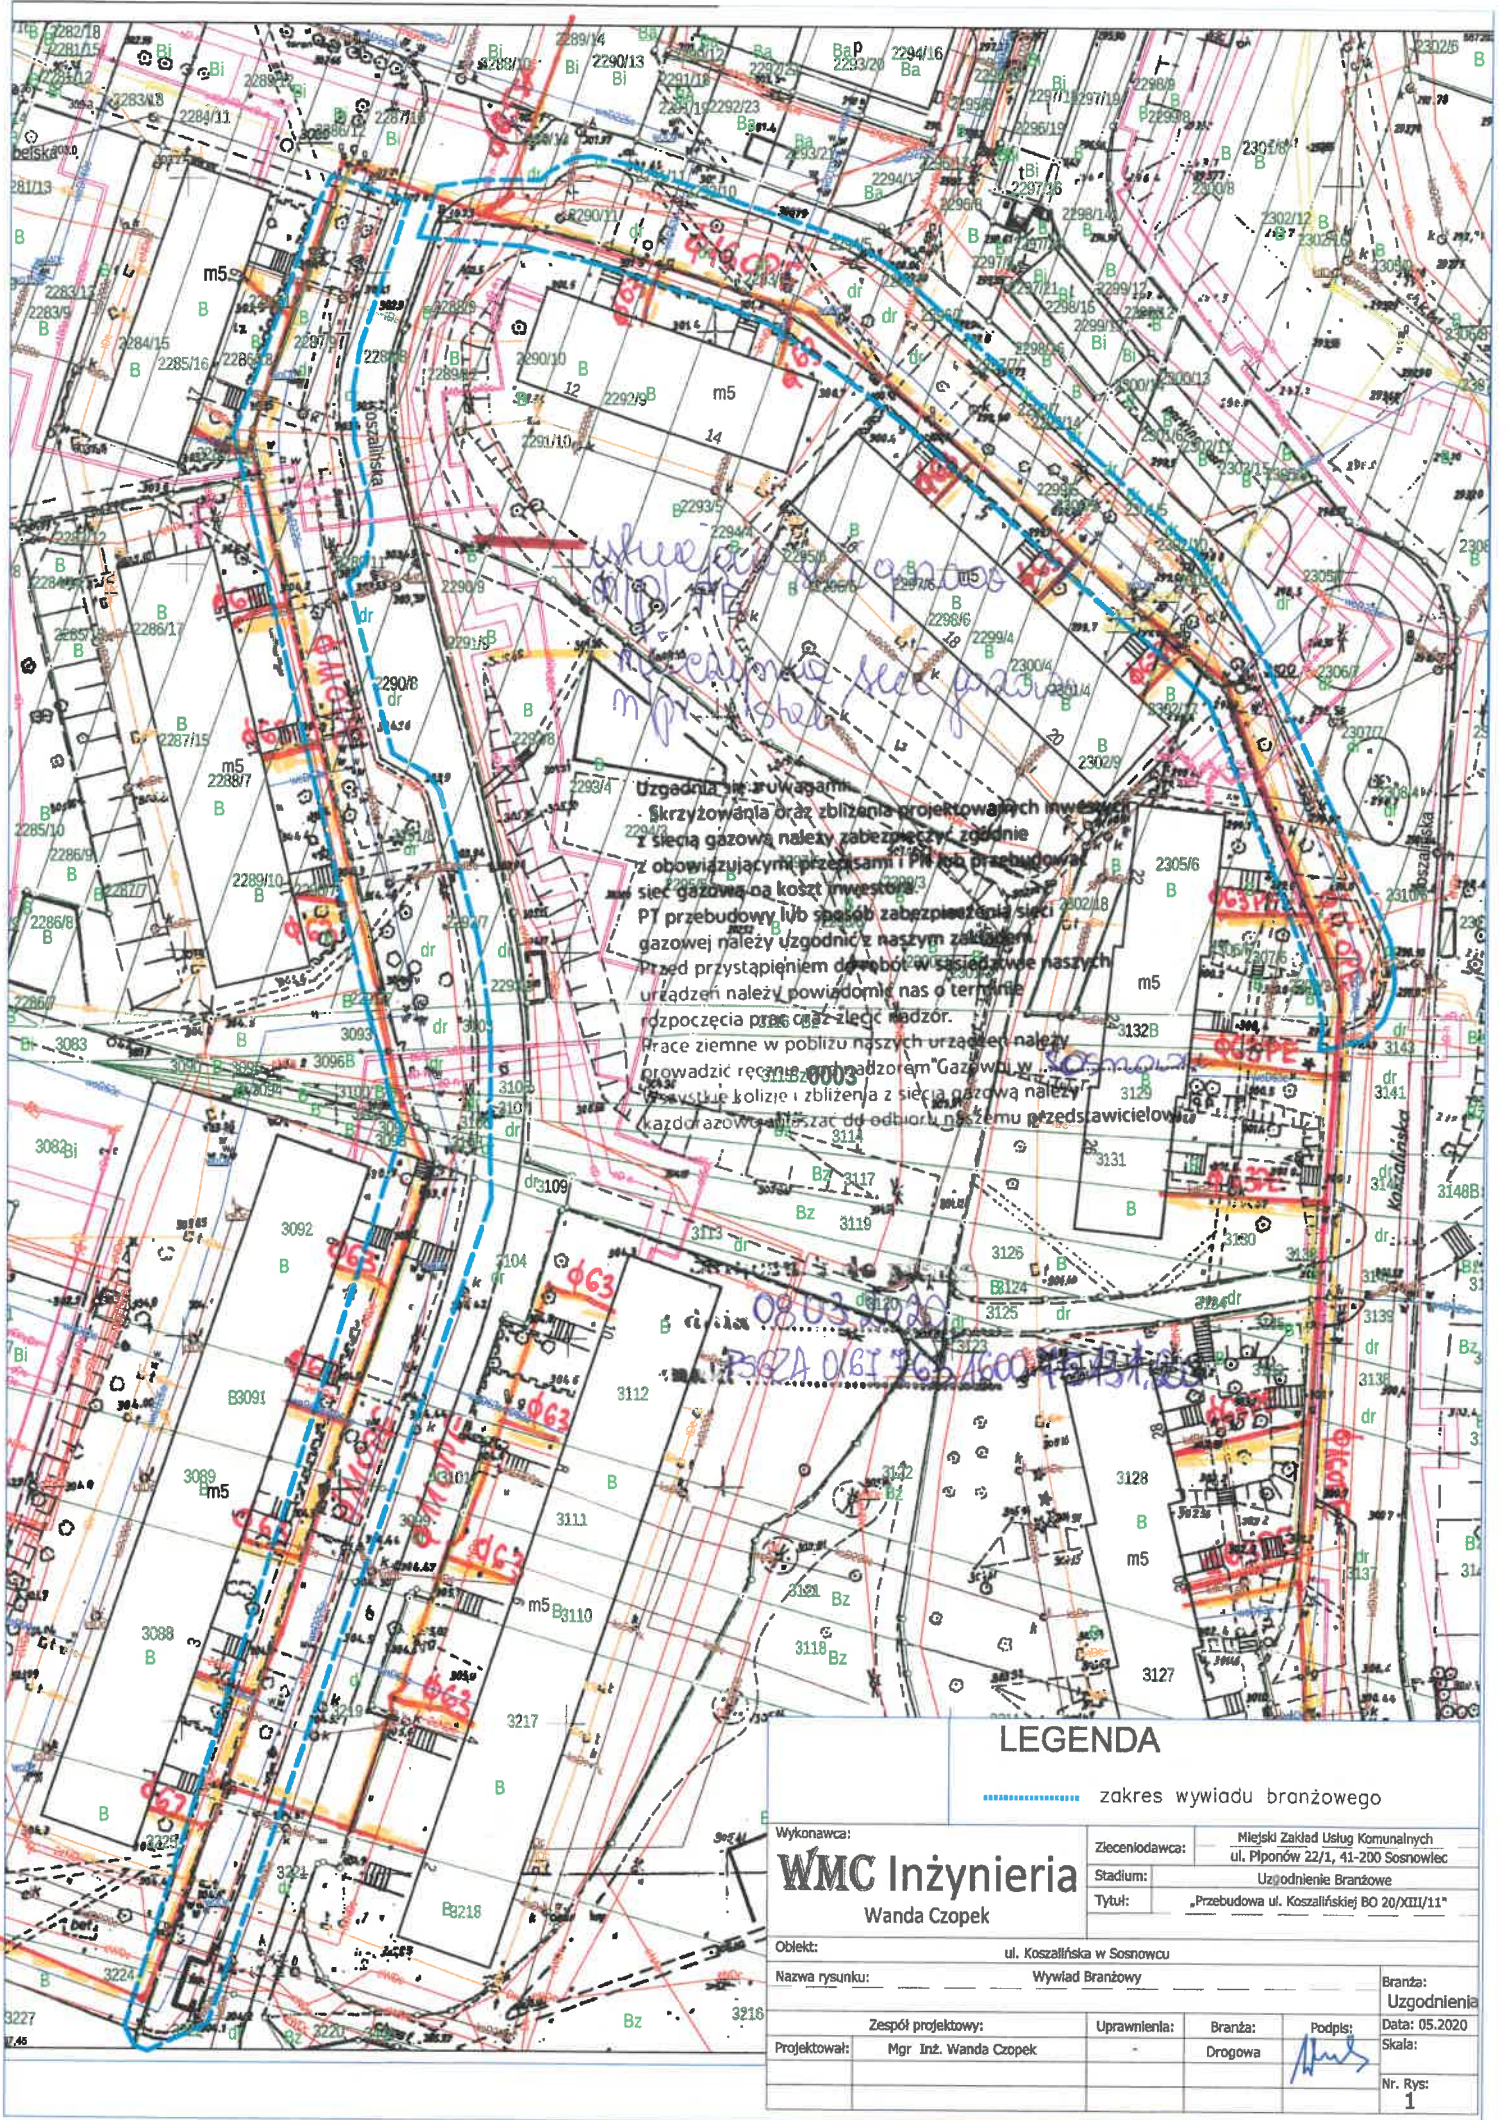

Uzgodnia z urzędami
 - skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora
 - PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem
 - przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.
 - prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Sosnowcu
 - w przypadku kolizji z siecią gazową należy wykonać prace w sposób zlecony przez naszego przedstawiciela

LEGENDA

..... zakres wywiadu branżowego

Wykonawca: WMC Inżynieria Wanda Czopek		Zieleniłodawca: Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Piłpónów 22/1, 41-200 Sosnowiec
Stadium: Uzgodnienie Branżowe		Tytuł: „Przebudowa ul. Koszalińskiej BO 20/XIII/11”
Opis: ul. Koszalińska w Sosnowcu		Branża: Uzgodnienia
Nazwa rysunku: Wywiad Branżowy		Data: 05.2020
Zespół projektowy: Projektował: Mgr Inż. Wanda Czopek	Uprawnienia: -	Branża: Drogowa
Podpis: <i>[Signature]</i>		Skala: -
Nr. Rys: 1		