



Katowice, dn. 14.05.2020 r

WMC Inżynieria Wanda Czopek

Troks 103

TC/KP/PN-U/PS/391/05/20

32-300 Olkusz

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Koszalińskiej” w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa zlecenie z dnia 04.05.2020 r. przesyłamy mapę z naniesionymi orientacyjnie trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o. Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, a ich zbliżenia należy uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągami należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej Spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie możemy wydać warunków zabezpieczenia sieci ciepłowniczej ze względu na brak szczegółowych informacji odnośnie zakresu i charakteru planowanej inwestycji, która może kolidować z istniejącymi sieciami ciepłymi, a w szczególności dotyczy to lokalizacji parkingu. Jeżeli na etapie prac projektowych związanych z przedmiotową inwestycją pojawią się kolizje z naszymi ciepłociągami, to należy wystąpić do TAURON Ciepło sp. z o.o. w celu uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia.

Koszty niniejszego uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać

pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze otrzymaną oddzielną korespondencją.  
Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Ciepło Sp. z o.o.  
Dyrektor Departamentu Przesyłu  
ds. Dystrybucji

Jacek Bujarski

Załącznik:

- mapa z obszarem aktualizacji.

Kopia:

1 x PC-4

1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Paweł Szproch

tel. 664 089 399

e-mail: [pawel.szproch@tauron-cieplo.pl](mailto:pawel.szproch@tauron-cieplo.pl)


BIURO PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU

Milczka Janota

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
ul. Gazyńskiego 49  
40-126 Katowice  
tel. +48 32 663 83 99  
fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832  
Kapitał zakładowy (wplacony) 1 104,348,500,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-WSchód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000396345

[www.tauron-cieplo.pl](http://www.tauron-cieplo.pl)

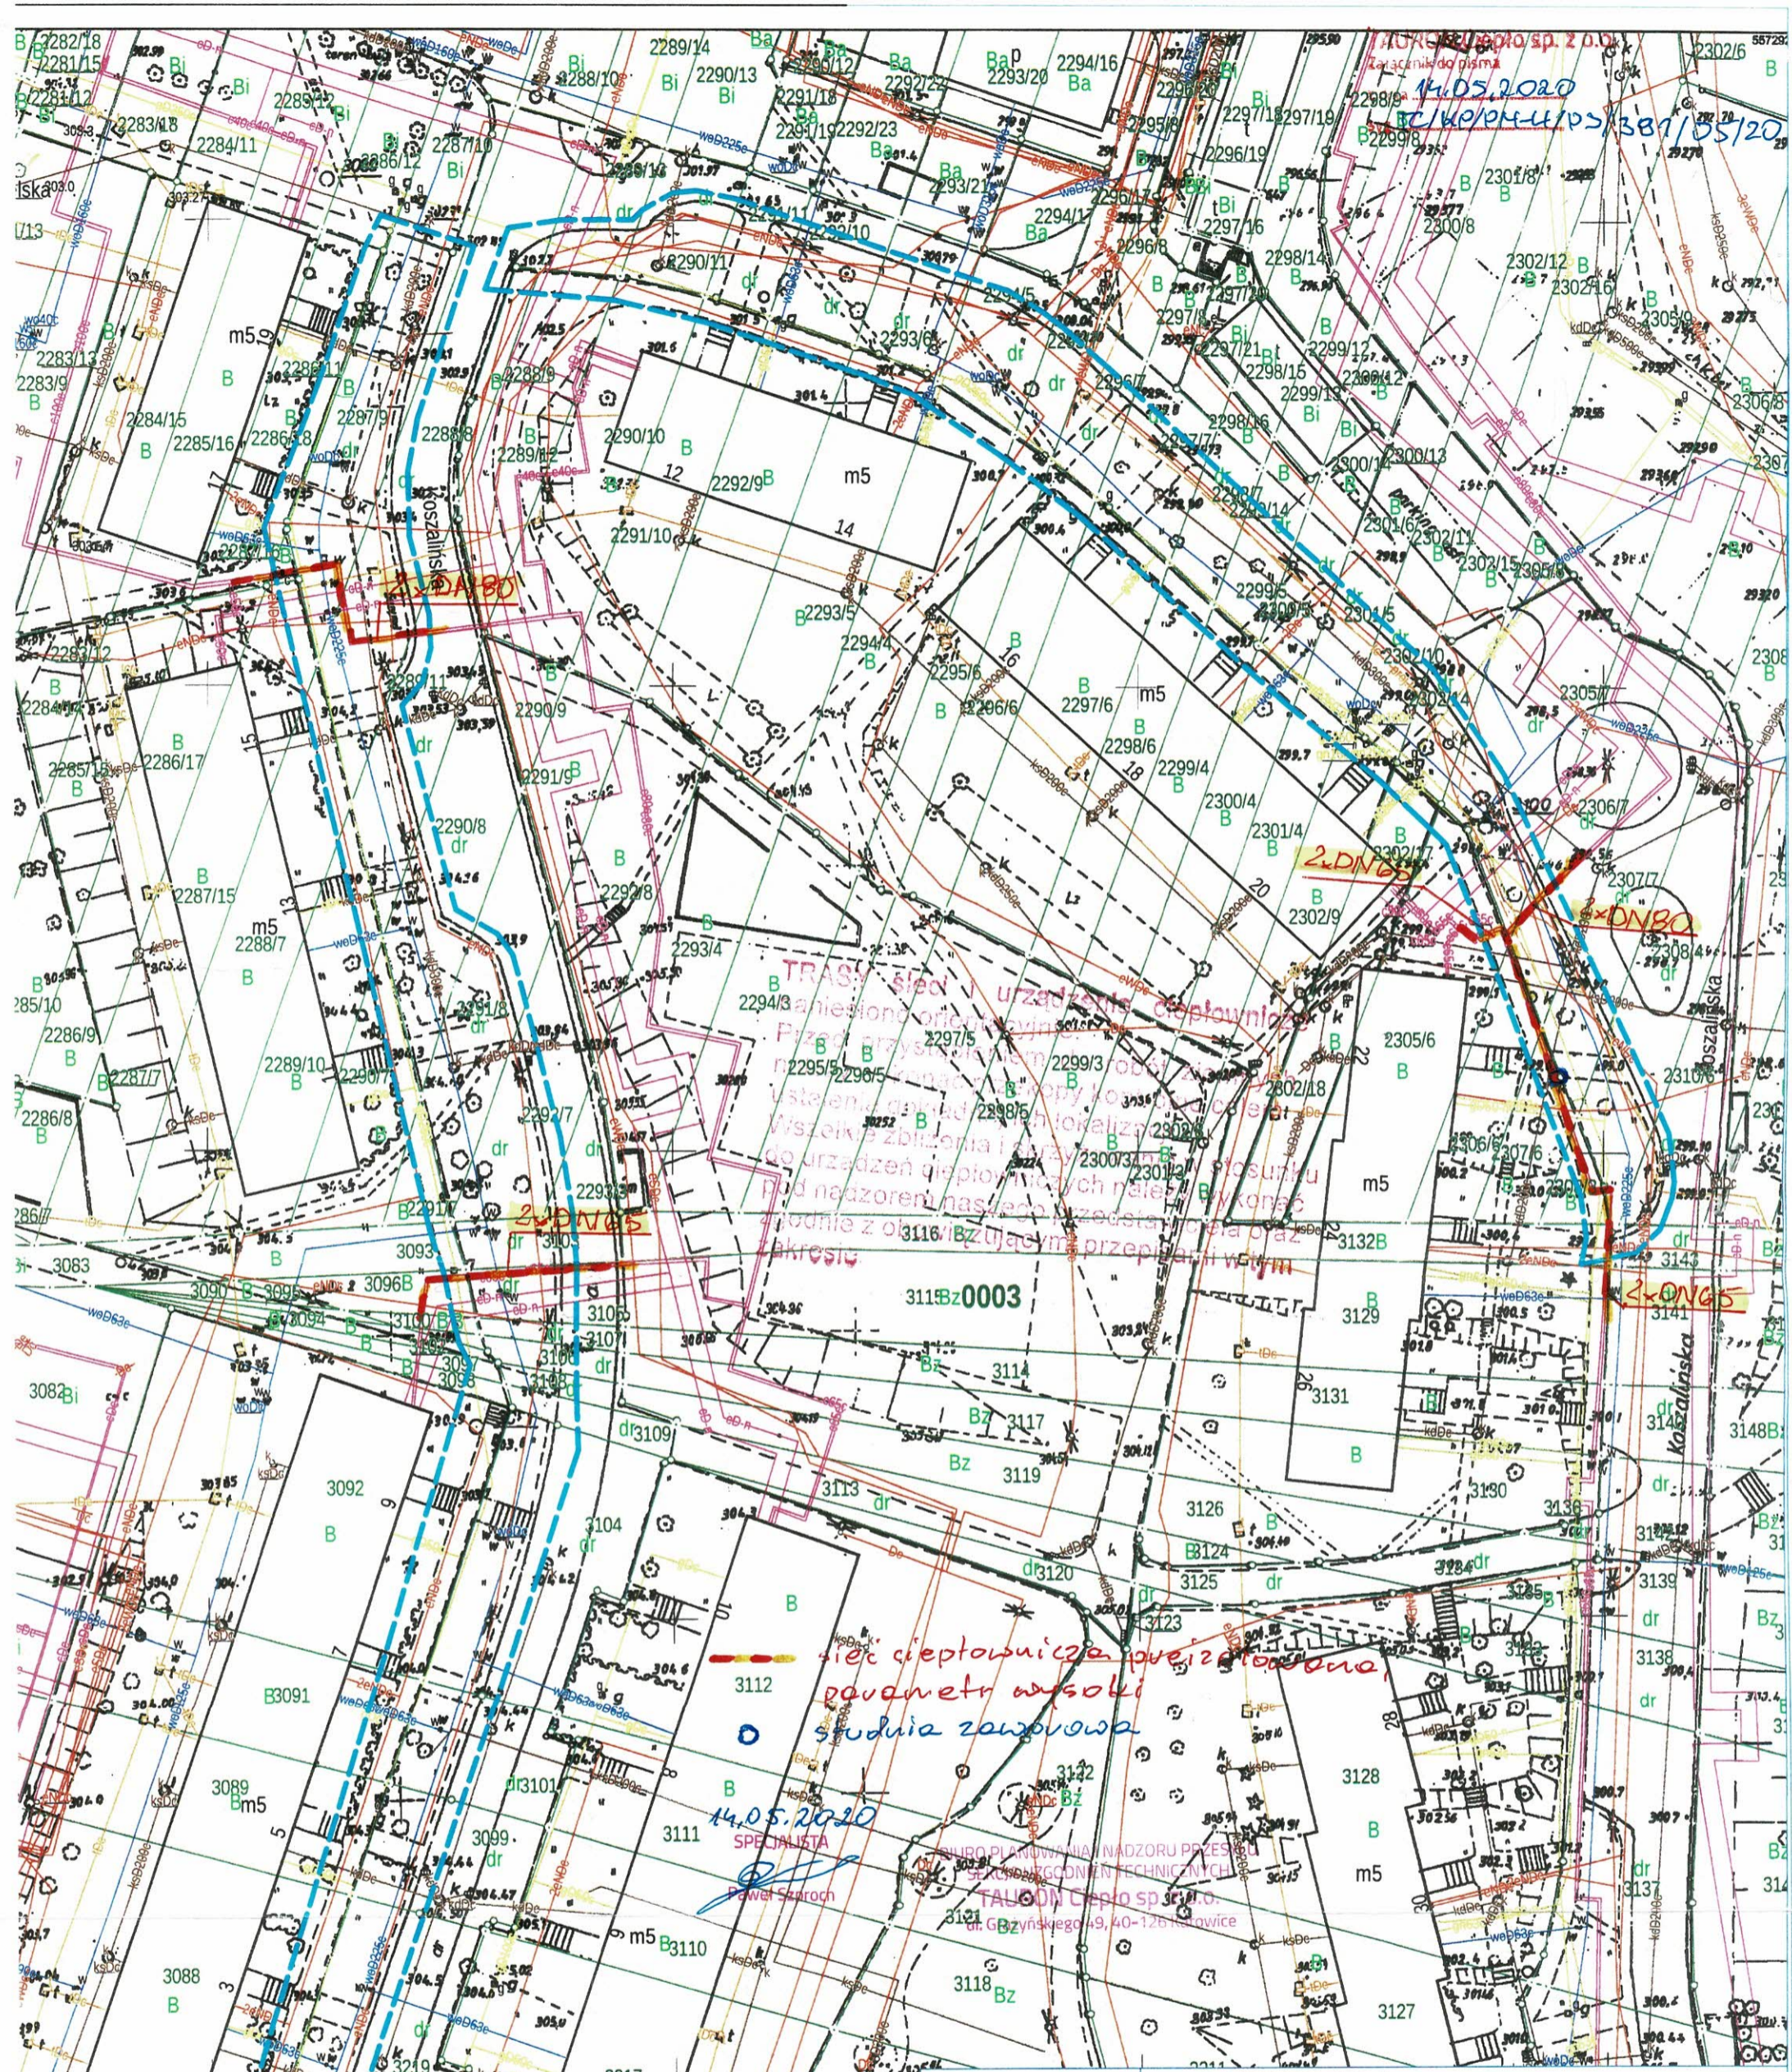

### LEGENDA

..... zakres wywiadu branżowego

Wykonawca: <b>WMC Inżynieria</b> Wanda Czopek		Zleceniodawca: Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Piłonów 22/1, 41-200 Sosnowiec
Stadium: Uzgodnienie Branżowe		Tytuł: „Przebudowa ul. Koszalińskiej BO 20/XIII/11”
Objekt: ul. Koszalińska w Sosnowcu		Branża: Uzgodnienia
Nazwa rysunku: Wywiad Branżowy		Data: 05.2020
Zespół projektowy:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował: Mgr Inż. Wanda Czopek	-	Drogowa
Skala:		Nr. Rys: