

Sosnowiec, 2020.06.03

WGK-RTT.6630.121.1.2020

WMC Inżynieria
Wanda Czopek
32-300 Olkusz
ul. Troks 103

dotyczy: zadania pn. „Przebudowa ul. Koszalińskiej” w Sosnowcu.


W odpowiedzi na pismo z dn. 01.06.2020r. i w nawiązaniu do uzgodnienia branżowego znak WGK-RTT.6630.121.2020 podtrzymuję stanowisko, że w rejonie ul. Koszalińskiej – przebiega sieć oświetlenia ulicznego stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wskreślono kolorem zielonym. Jednocześnie nadmieniam, że WGK nie posiada żadnych informacji na temat urządzeń bądź sieci podmiotów trzecich.

W nawiązaniu do pkt. 2 Pani pisma informuję, że w zakresie planowanej inwestycji przebudowy ul. Koszalińskiej znajdują się słupy oświetlenia ulicznego, które są zakwalifikowane do wymiany w ramach projektu: „Montaż /instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II”. W ramach tego zadania będą wymienione słupy wraz z fundamentami, wysięgnikami i oprawami. W chwili obecnej zadanie jest na etapie uzgadniania projektów, a wymiana słupów według harmonogramu będzie odbywała się od kwietnia 2021 do września 2021 r. Wobec powyższego na tym etapie nie jesteśmy w stanie skoordynować prac z przebudową ul. Koszalińskiej. Proponujemy wykonać otoki wokół istniejących słupów umożliwiające swobodną wymianę fundamentów słupów bez ryzyka uszkodzenia betonowych płyt.

Kable będące w zakresie zabudowy płytami betonowymi należy na całej długości zabezpieczyć rurami ochronnymi. Prace zanikowe należy zgłosić do odbioru miejskiemu konserwatorowi oświetlenia firmie SPIE Elbud Gdańsk S.A. tel. 605059587, mail: sosnowiec.konserwacja@spie.com.

Pozostałe wytyczne według uzgodnienia znak WGK-RTT.6630.121.2020 z dnia 28.05.2020r.

Niniejszy dokument ważny jest przez okres jednego roku.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Agnieszka Kowalska


Załączniki:

1. Podkład mapowy

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu Al. Zwycięstwa 20.
- 2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Pani Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji skargi lub wniosku w oparciu o przepisy art. 221 w związku z art. 241 i następną ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
- 4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych spowoduje pozostawienie skargi wniosku bez rozpoznania.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia skargi, wniosku, a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat.
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, które dane dotyczą.

— sici oświetlenia ulicznego

— kd gmina
- - - kd istniejąca

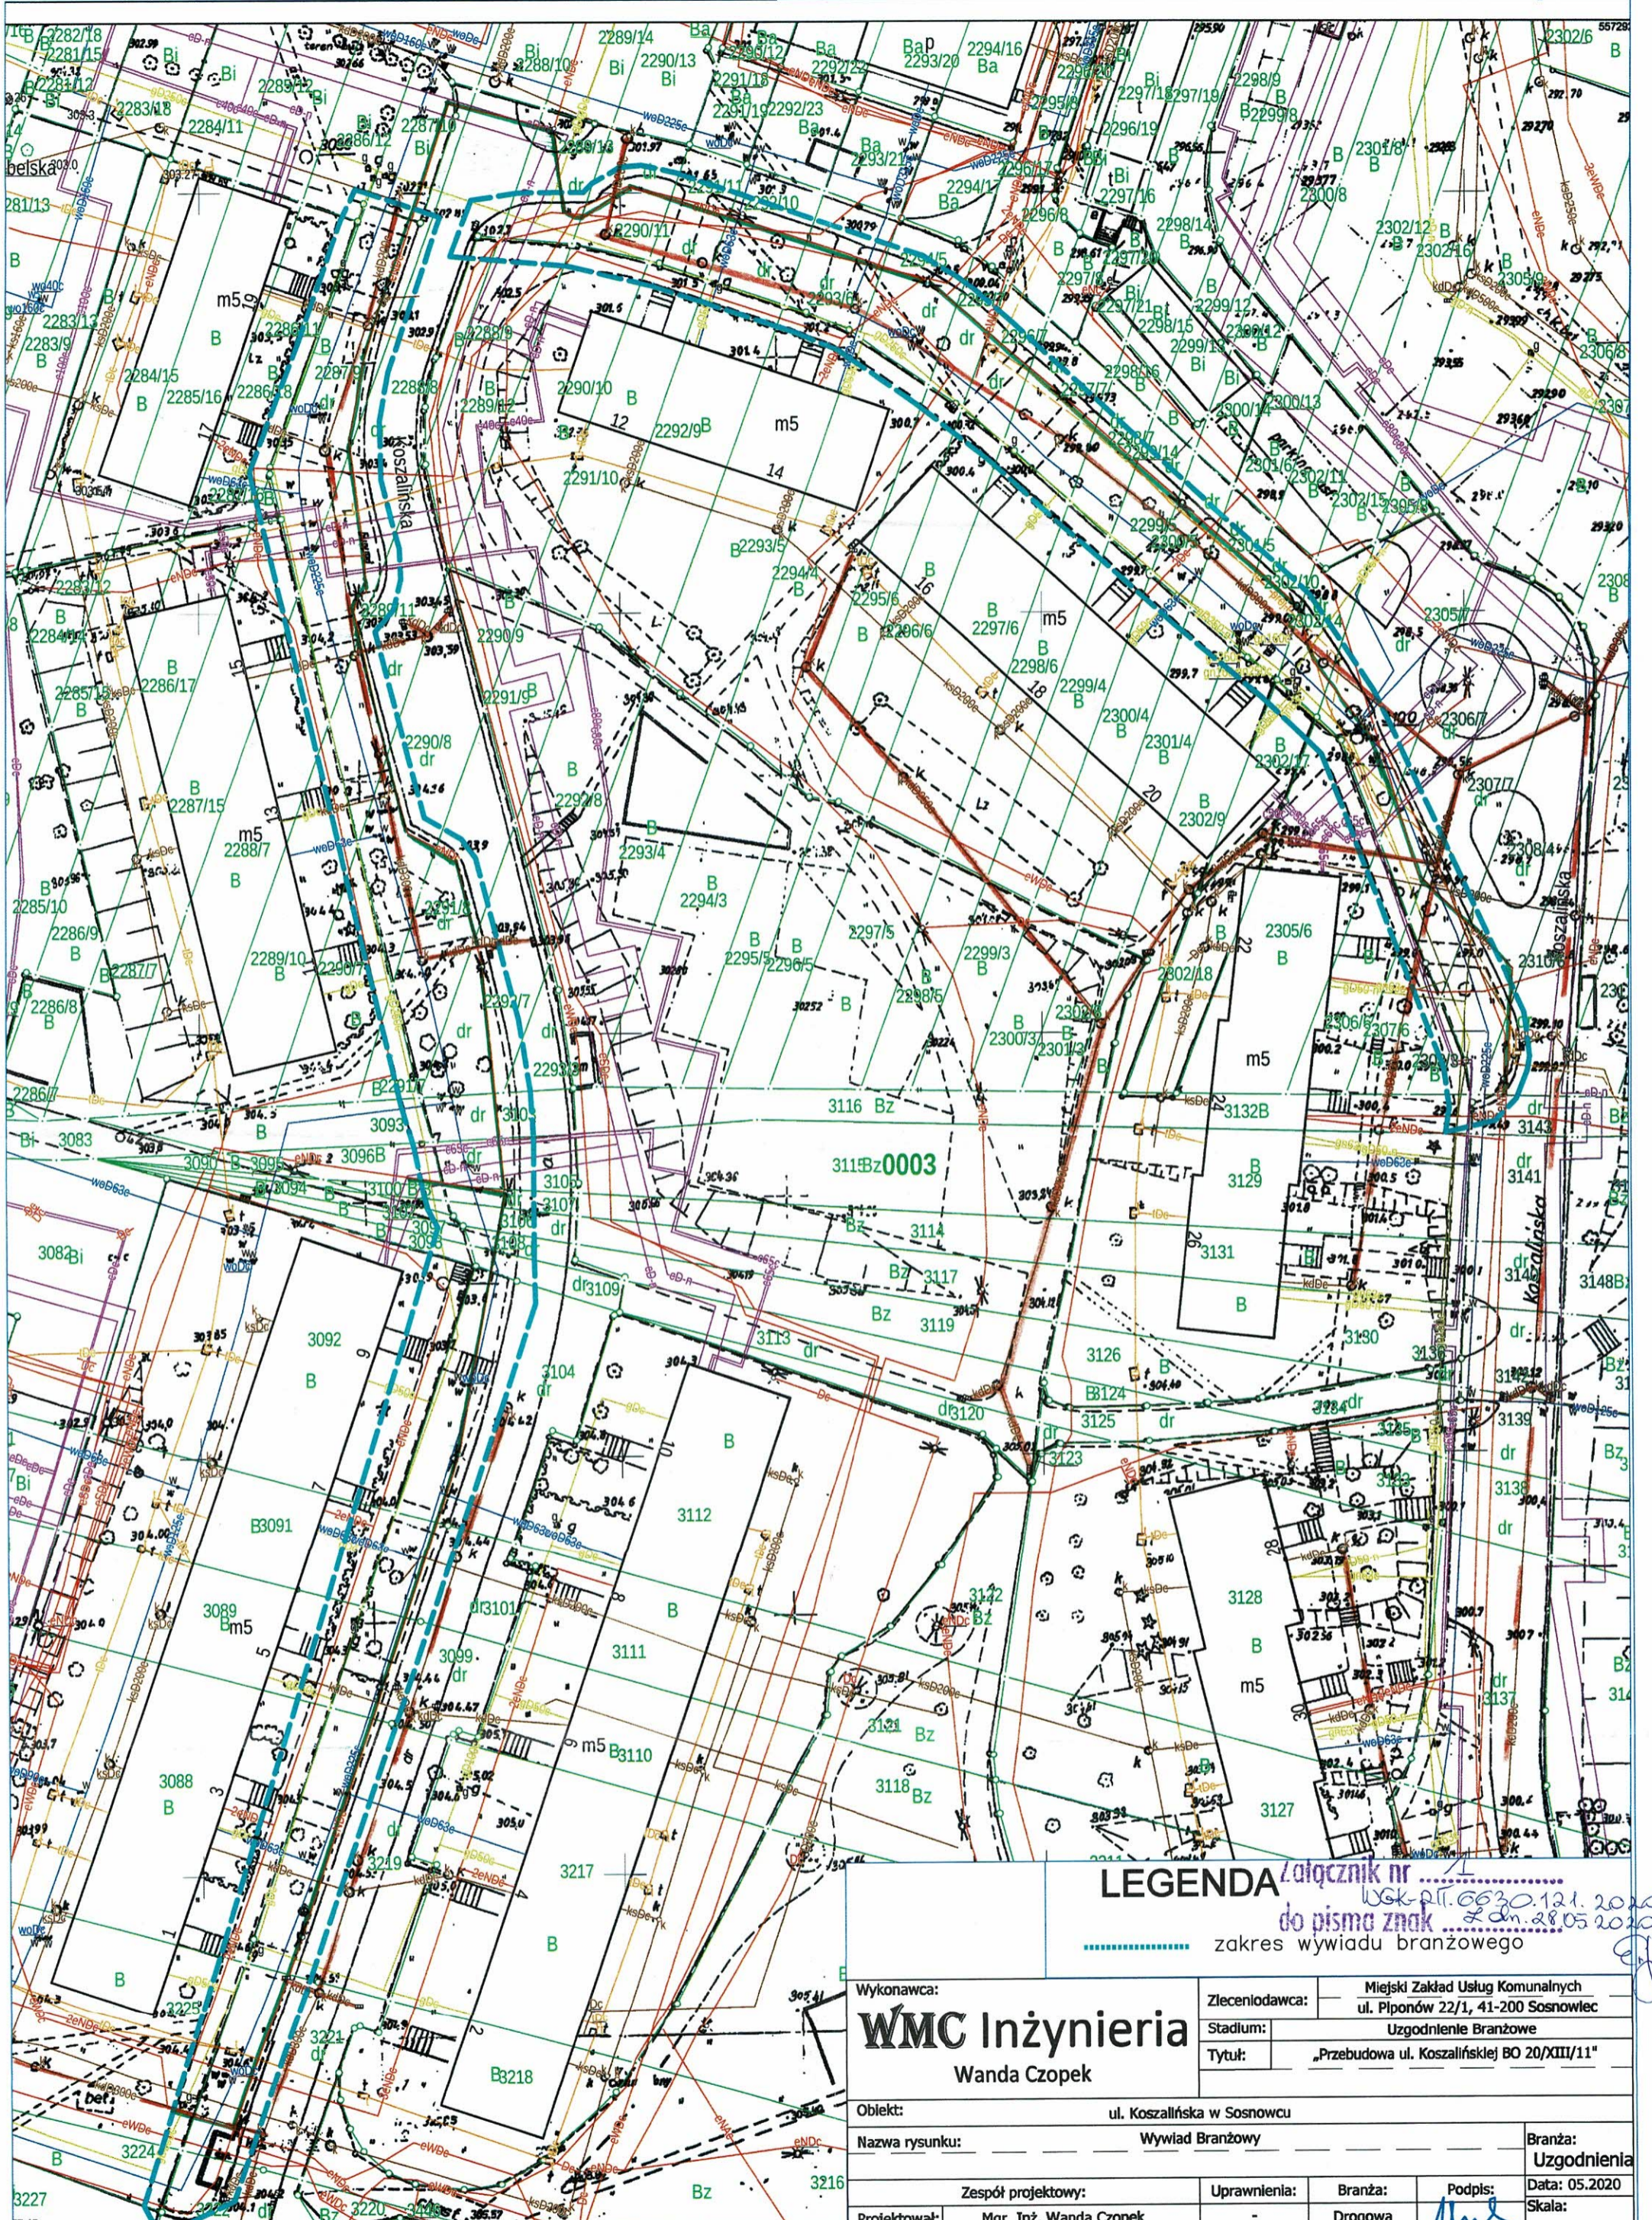

LEGENDA Złącznik nr 1
 WSK-RT. 6630.12.1. 2020
 do pisma znak 2 dn. 28.05.2020
 zakres wywiadu branzowego

Wykonawca: WMC Inżynieria Wanda Czopek		Zieleniodawca: Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Piłonów 22/1, 41-200 Sosnowiec
Stadium: Uzgodnienie Branzowe		Tytuł: „Przebudowa ul. Koszalińskiej BO 20/XIII/11”
Objekt: ul. Koszalińska w Sosnowcu		Branża: Uzgodnienia
Nazwa rysunku: Wywiad Branzowy		Data: 05.2020
Zespół projektowy:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował: Mgr Inż. Wanda Czopek	-	Drogowa
Nr. Rys: 1		Skala:

Sosnowiec, dnia 29.05.2020r.

Znak sprawy:
WGK-RIT.6630.121.2020

WMC Inżynieria Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

dotyczy: pisma z dnia 06.05.2020 roku (data wpływu 19.05.2020 roku).

Uprzejmie informuję, że na podkładach geodezyjnych - teren położony w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej - wkreślono (kolorem brązowym) orientacyjny przebieg sieci kanalizacji deszczowej - wg zakresu zaznaczonego na załączonych mapach kolorem niebieskim, linią przerywaną.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z siecią kanalizacji deszczowej jej Inwestora zobowiązuje się do:

1. zabezpieczenia urządzeń w sposób umożliwiający ich bezawaryjną eksploatację - w czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu,
2. przedłożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia sposobu jej przebudowy,
3. wykonania prac związanych z zabezpieczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej na koszt własny.

Nadmieniam, że wskazane kolektory deszczowe zostały wybudowane w 1978 roku (materiał beton) i wykazują ślady znacznego zużycia.

Ponadto informuję, że w rejonie wskazanym na podkładzie geodezyjnym - przebiega sieć oświetlenia ulicznego, stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wkreślono kolorem czerwonym.

Wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Kable, które krzyżują się z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami DVK lub dwudzielnymi, końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem.
2. Prace ziemne w pobliżu urządzeń własności Gminy Sosnowiec należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
3. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach sieci oświetlenia ulicznego.
4. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wszelkie prace należy wykonać na koszt inwestora.
6. Prace należy wykonać pod nadzorem SPIE Elbud Gdańsk S.A. (telefon kontaktowy 605 059 587).

Niniejszy dokument (pismo wraz z załącznikiem mapowym nr 1) ważny jest w okresie jednego roku.


Załącznik:

1. podkład geodezyjny - 1 egz.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej


Agnieszka Kowalska

Kd Istniejąca

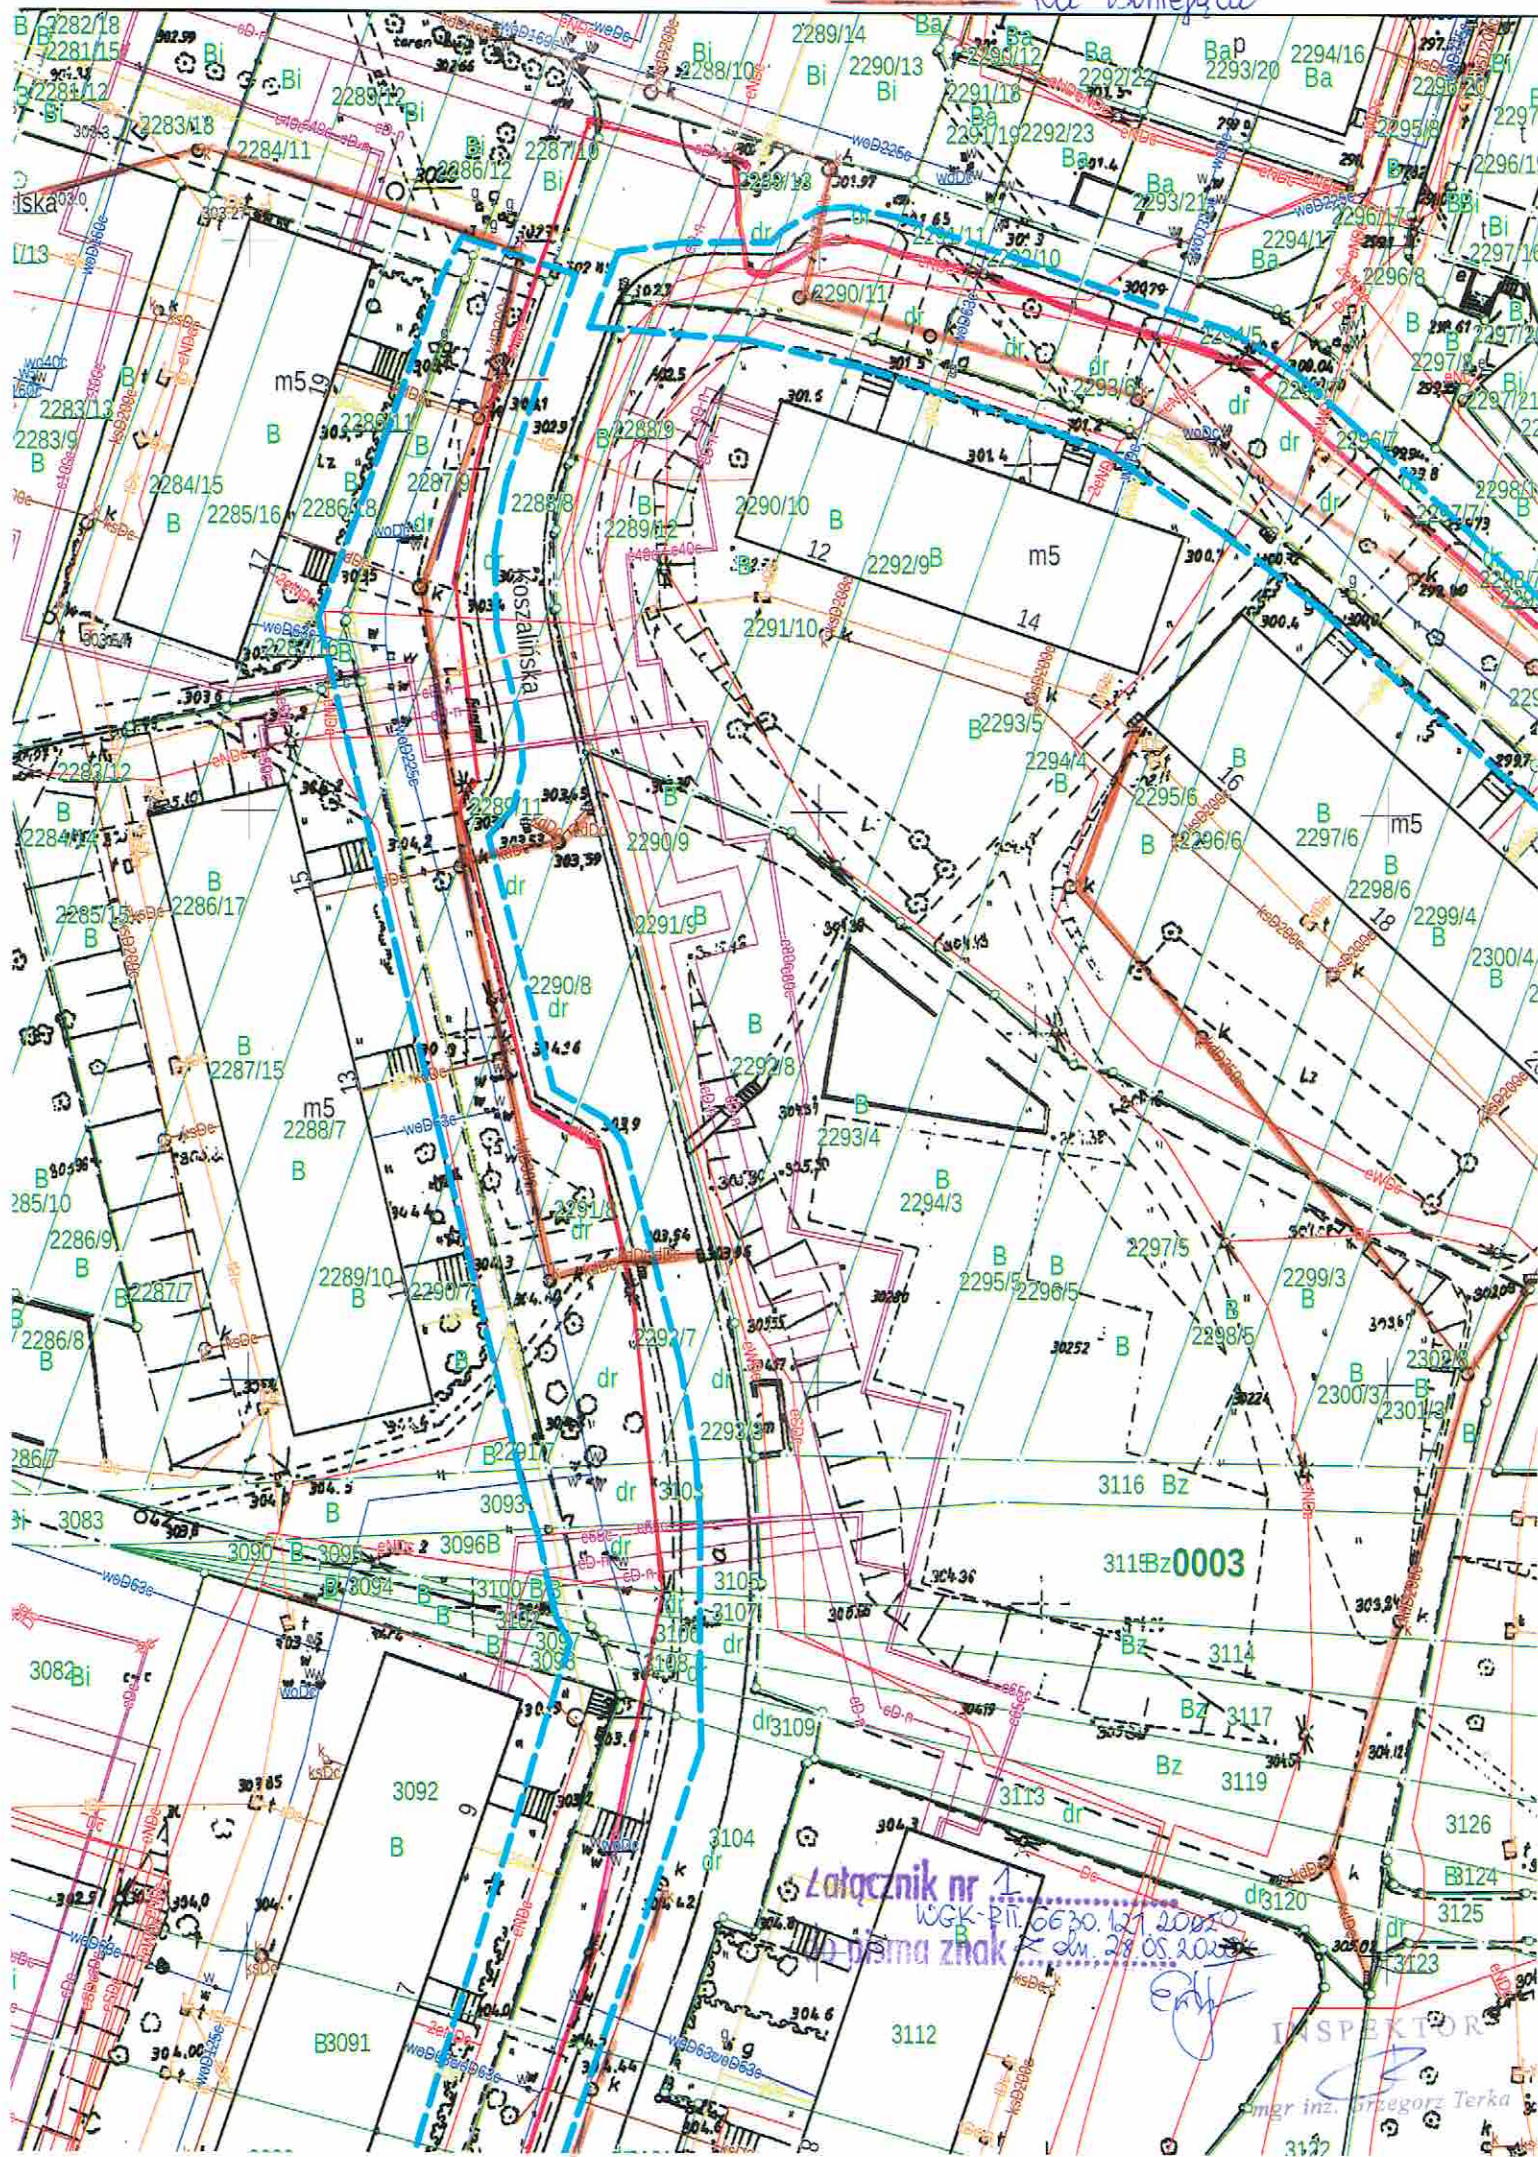

Łącznik nr 1
 Wzrost 1.06.20.127.2020
 - białym znak - dn. 28.05.2020

INSPEKTOR
 Terka
 inż. inż. Terka