

Sosnowiec, dnia 23.04.2020r.

Znak sprawy:

WGK-RIT.6630.75.2020

WMC Inżynieria Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

dotyczy: pisma z dnia 07.04.2020 roku (data wpływu 08.04.2020 roku).

Upierzejmie informuję, że na podkładach geodezyjnych - teren położony w Sosnowcu przy ul. Franciszka Jarosza i ul. Aleksandra Wieczorka - wkreślono (kolorem brązowym) orientacyjny przebieg istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - wg zakresu zaznaczonego na załączonych mapach kolorem zielonym, linią ciągłą.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z siecią kanalizacji deszczowej jej Inwestora zobowiązuje się do:

1. zabezpieczenia urządzeń w sposób umożliwiający ich bezawaryjną eksploatację - w czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu,
2. przedłożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia sposobu jej przebudowy,
3. wykonania prac związanych z zabezpieczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej na koszt własny.

Ponadto informuję, że w rejonie wskazanym na podkładzie geodezyjnym - przebiega sieć oświetlenia ulicznego, stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci określono kolorem czerwonym.

Wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Kable, które krzyżują się z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami DVK lub dwudzielnymi, końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem.
2. Prace ziemne w pobliżu urządzeń własności Gminy Sosnowiec należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
3. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach sieci oświetlenia ulicznego.
4. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wszelkie prace należy wykonać na koszt inwestora.
6. Prace należy wykonać pod nadzorem SPIE Elbud Gdańsk S.A. (telefon kontaktowy 605 059 587).


Jednocześnie informuje, że Wydział nie wnosi uwag do nadbudowy urządzeń - wpustów deszczowych na wskazanym, w ww. rejonie, kolektorze deszczowym.

Niniejszy dokument (pismo wraz z załącznikiem mapowym nr 1) ważny jest w okresie jednego roku.

Załącznik:

1. podkład geodezyjny - 2 egz.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Agnieszka Kowalska

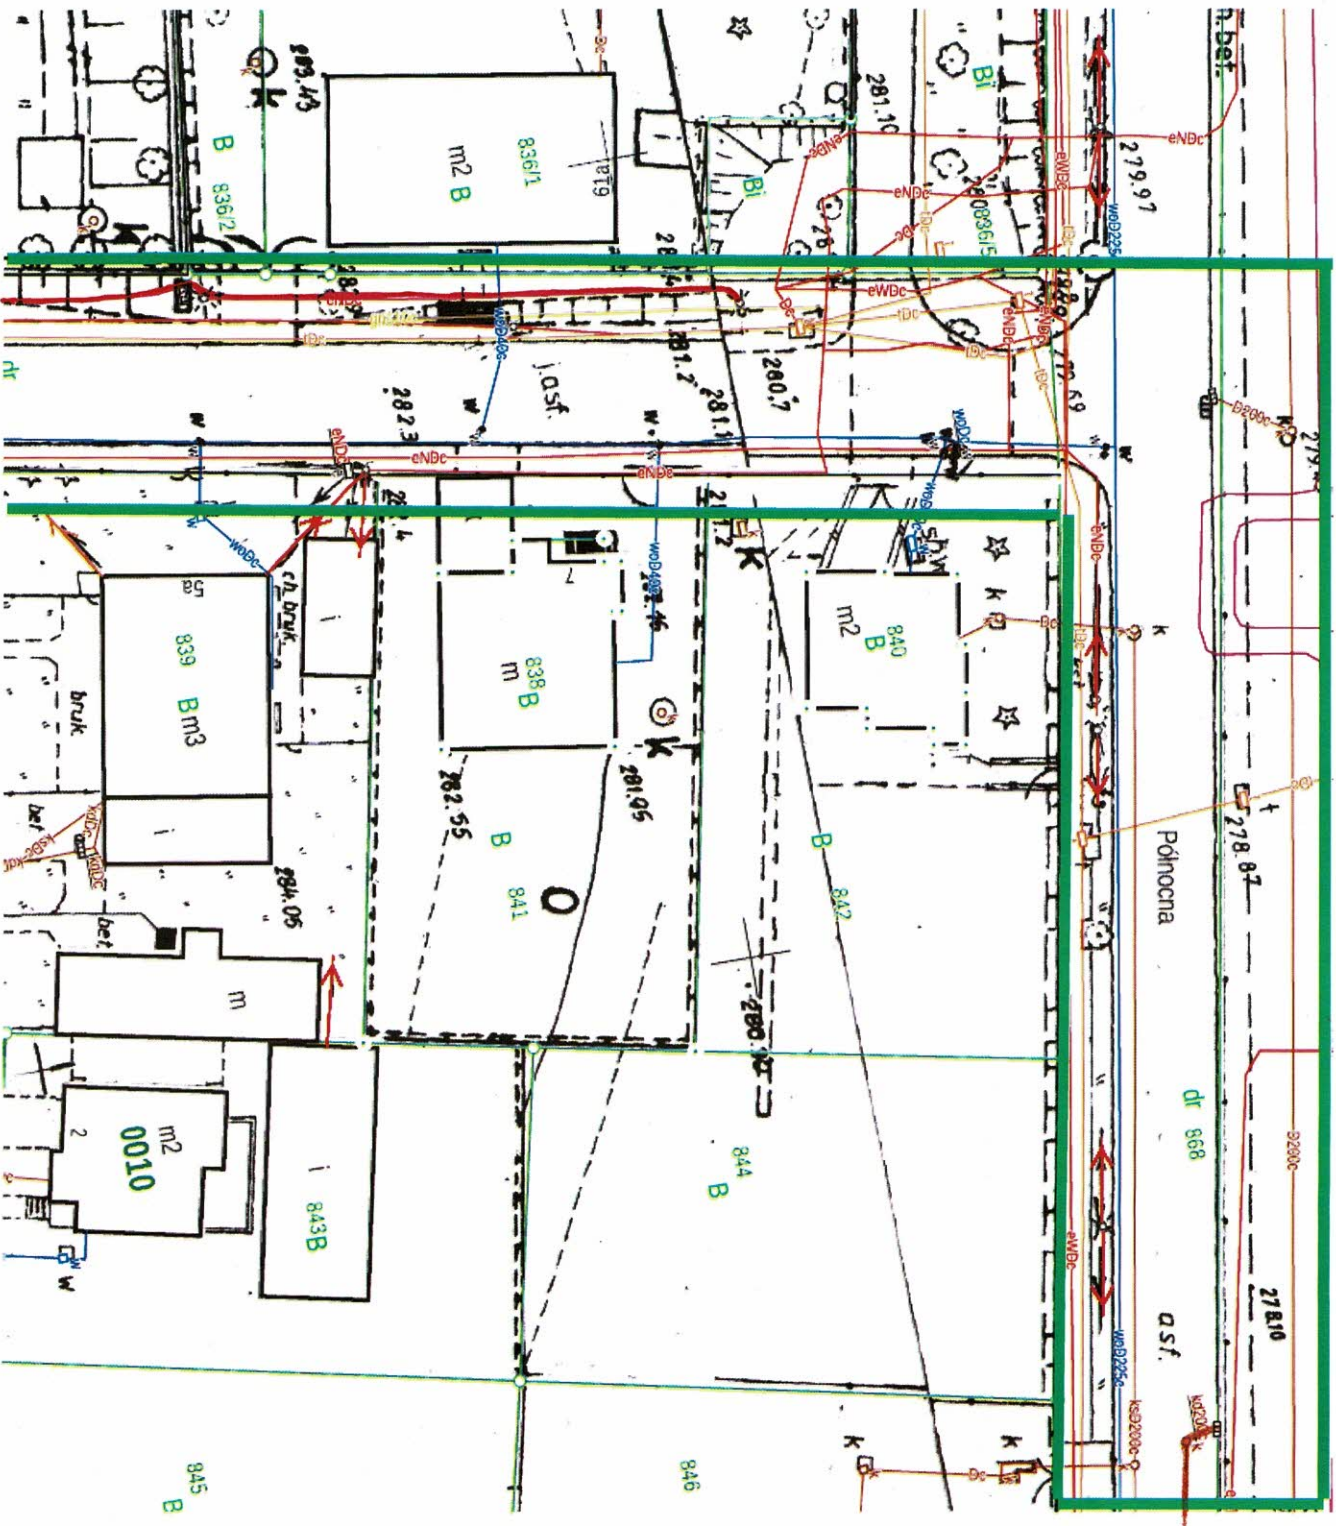

Zadanie pn. Remont ul. Jarosza i ul. Wieczorka w Sosnowcu.

— sieć oświetlenia ulicznego

— kanalizacja deszczowa

1 (2 egz)
 WSK-P.11.66.30.75.2020
 do psmi znak z dn 23.04.2020.
 [Signature]

